



Schnitt B-B

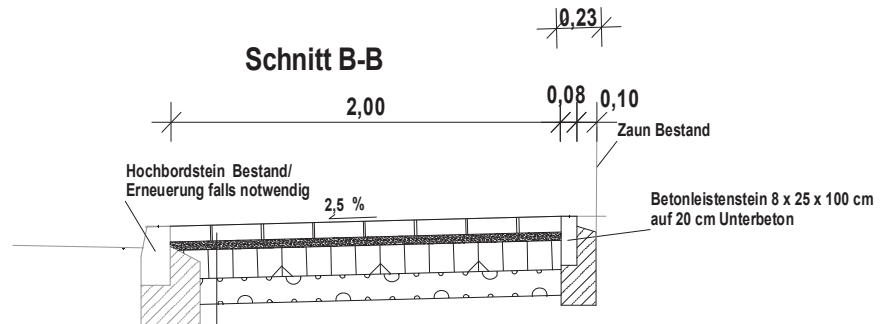

Gehweg nach RSTO 12/ Tafel 6/ Zeile 1

- 8 cm Betonpflaster 25/25/8
- 4 cm Pflasterbettung aus
 - 50 % Hartgesteinssplitt 2/5 mm und
 - 50 % Hartsteinbrechsand 1/3 mm
- 15 cm Schottertragschicht 0/45 EV2 $\geq$ 80 MPa
- 13 cm Frostschuttschicht 0/56
- 40 cm Gesamtdicke

Schnitt A-A

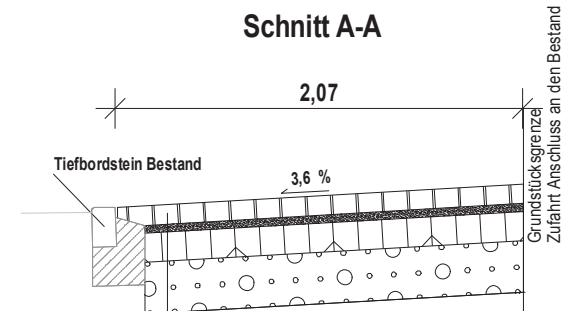

Gehwegüberfahrt nach RSTO 12/ Tafel 3/ Zeile 1/ BK 0,3

- 10 cm H-Verbundpflaster
- 4 cm Pflasterbettung aus
 - 50 % Hartgesteinssplitt 2/5 mm und
 - 50 % Hartsteinbrechsand 1/3 mm
- 15 cm Schottertragschicht 0/45 EV2 $\geq$ 120 MPa
- 26 cm Frostschuttschicht 0/56 EV2 $\geq$ 100 MPa
- 55 cm Gesamtdicke

Tiefbauamt



Plan-Nr.:
Anlage 3
Maßstab

Erneuerung		Tag	Name
Gehweg Fließbachstraße	Bearb.:	16.03.16	Voigt
Querschnitte	Gez.:	16.03.16	Voigt
Entwurfsplanung	Gedr.:		