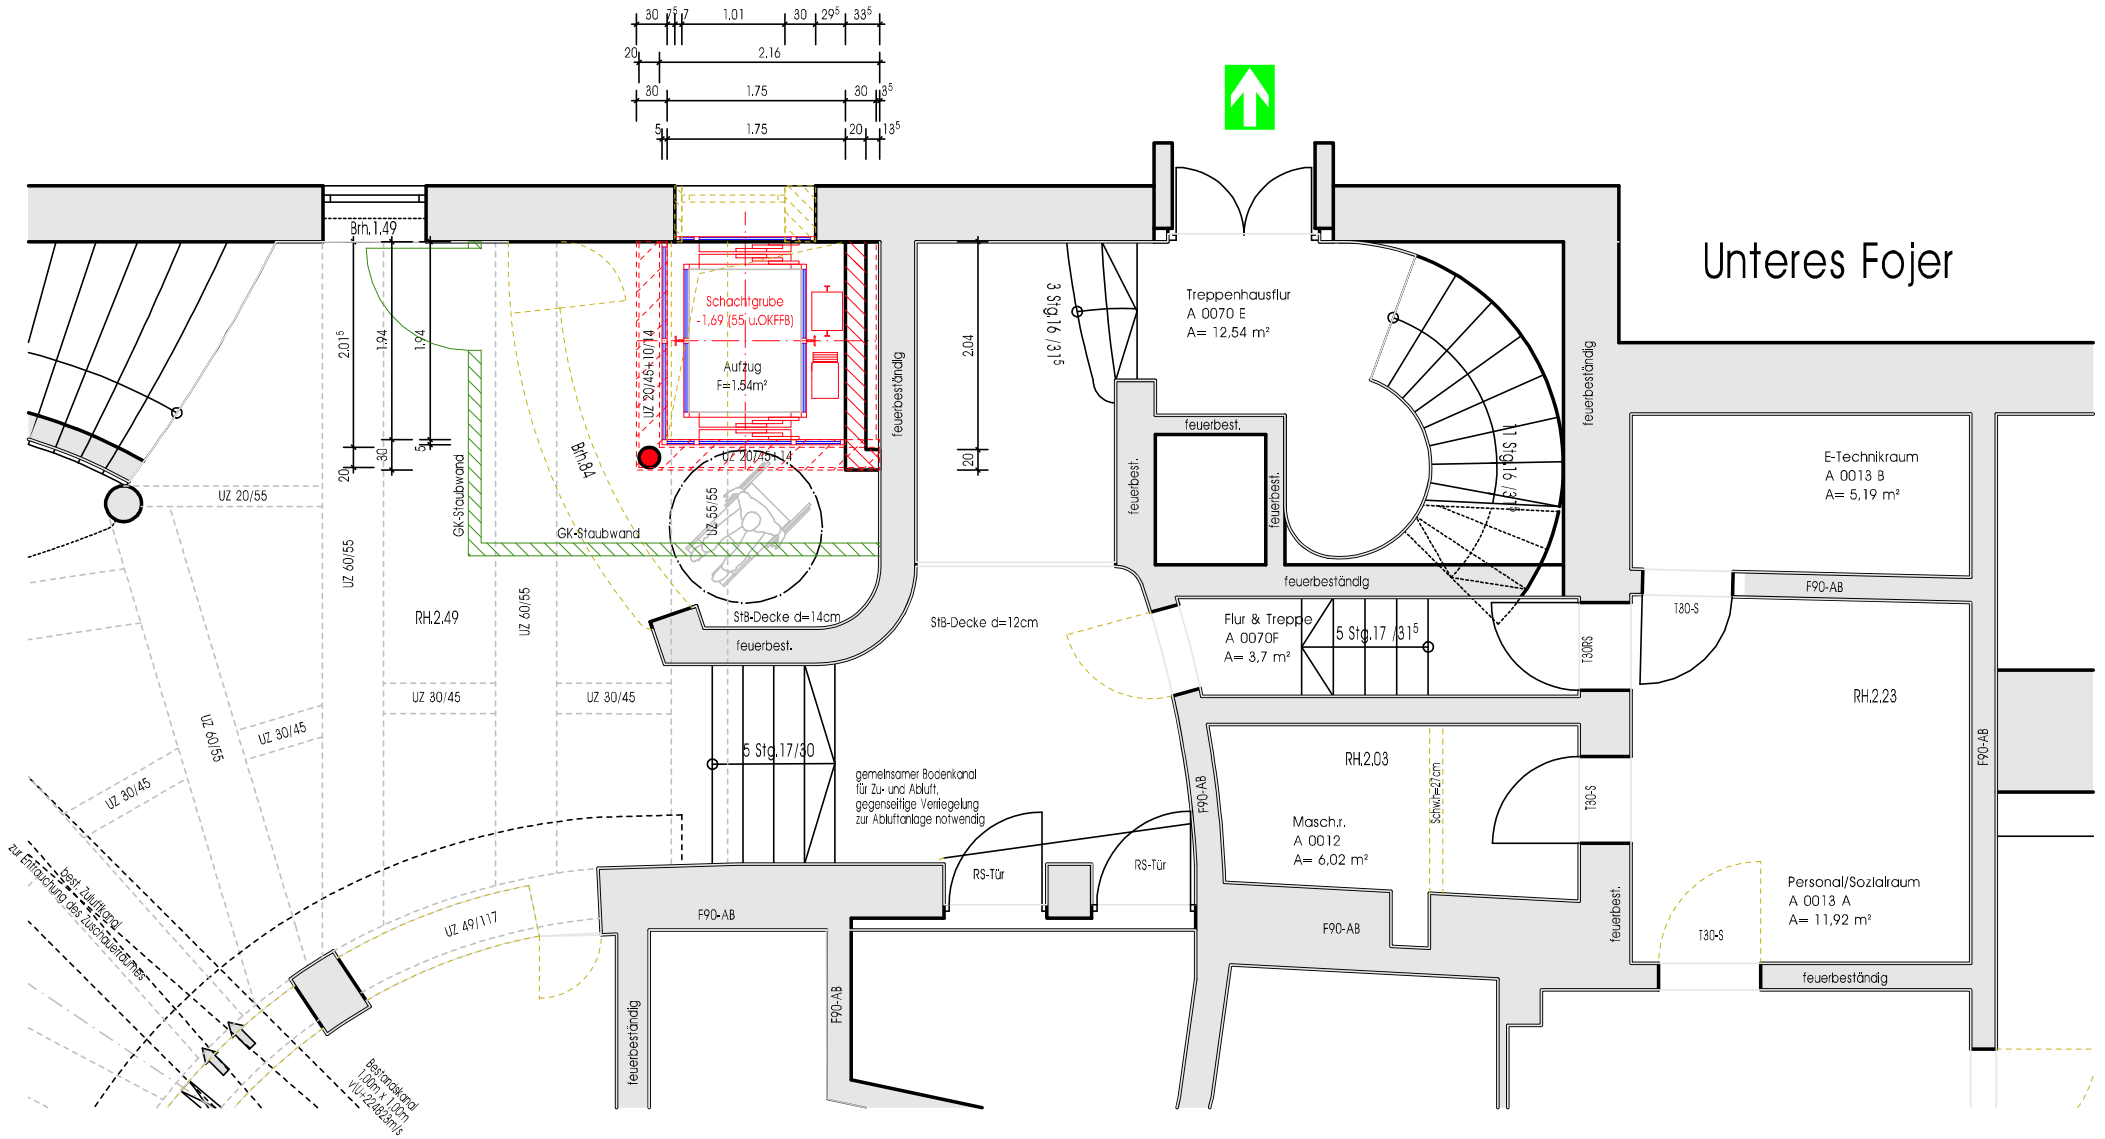

Unteres Fojer
Schachtgrube
-1,69 (55 u.OKFFB)
Aufzug
F=1.54m²
Brh.1.49
Brh.84
UZ 20/45+10/14
UZ 20/45+14
UZ 55/55
GK-Staubwand
UZ 20/55
UZ 60/55
UZ 30/45
UZ 49/117
RH.2.49
StB-Decke d=14cm
StB-Decke d=12cm
feuerbest.
feuerbeständig
5 Stg.17/30
gemeinsamer Bodenkanal
für Zu- und Abluft,
gegenseitige Verriegelung
zur Abluftanlage notwendig
RS-Tür
F90-AB
3 Stg.16 /31⁵
Treppenhausflur
A 0070 E
A= 12,54 m²
11 Stg.16 /31⁵
Flur & Treppe
A 0070F
A= 3,7 m²
5 Stg.17 /31⁵
RH.2.03
Masch.r.
A 0012
A= 6,02 m²
Schw.h=27cm
E-Technikraum
A 0013 B
A= 5,19 m²
RH.2.23
Personal/Sozialraum
A 0013 A
A= 11,92 m²
T30-S
T30RS
best. Zuluftkanal
zur Entrauchung des Zuschauerraumes
Bestandskanal
1,00m x 1,00m
v(U+224823m/s